SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN

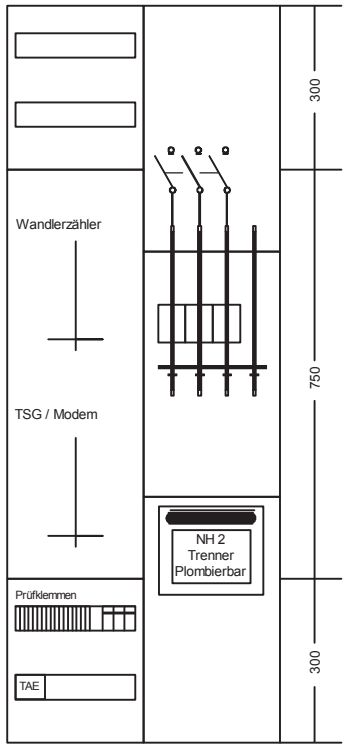

Abgangstrenner sind
in gesonderten Feld
anzuordnen

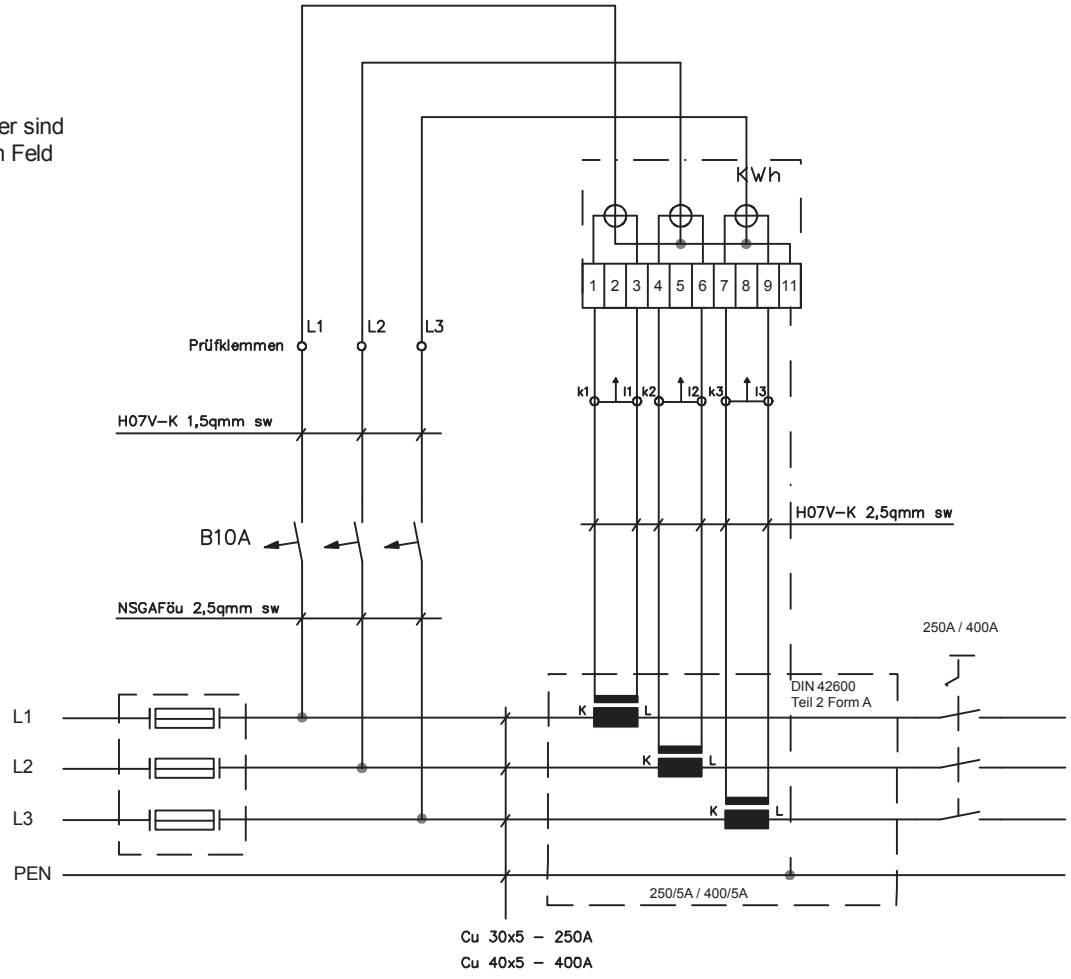

Prüfklemmen und Wandler werden von der ewb gestellt.
Wandlertypen:
EMK DW - Fa. Ritz
EKSS / EKS074 - Fa. Ritz

R2		02.07.2008	Fü	Datum		Energie u. Wasserversorgung Bruchsal Gmbh Abt. Stromversorgung	ewb	Wandlermessung 250A / 400A	ewb–WM–2	+ =
R1		06.05.2008	Fü	Bearb.						
R0	Übernahme	29.10.2007	Fü	Gepr.					Z	Anlage 4	Blatt: Folge:
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.					